


Vzorové řezy uložení nové SEK

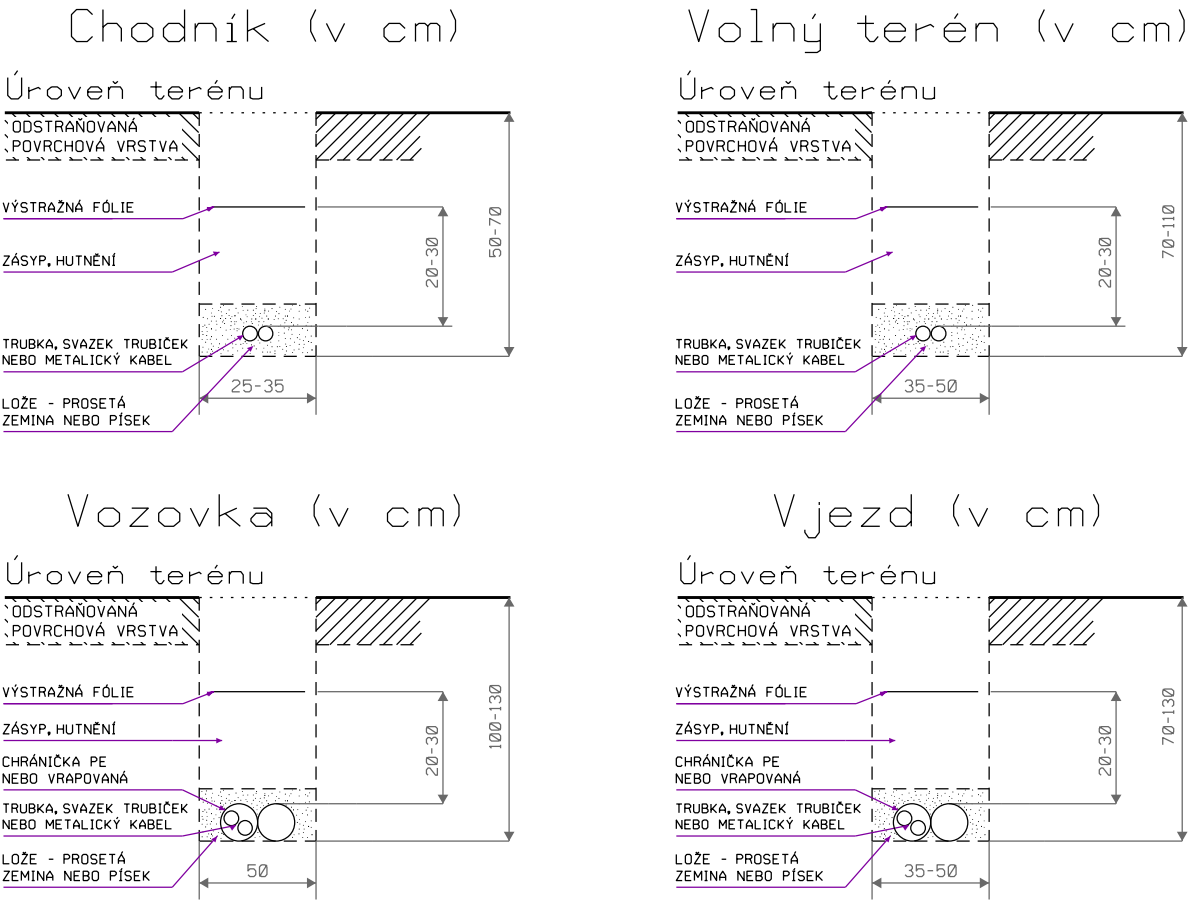

ČSN 73 6005

Nejmenší dovolené krytí, maximální doporučené krytí, minimální a maximální hodnoty sklonových podmínek vedení technického vybavení v podzemní trase

Tabulka B.1 Hodnoty nejmenšího dovoleného krytí			
kabely sítě elektronických komunikací	minimální krytí v cm 1)		
	chodník 2)	vozovka 3)	volný terén 4)
místní	40	90 7),22)	60/90 23)
dálkové	50	90 7)	60/90 8)
optické místní	40 9),19),20)	90 10),19),20)	60
optické dálkové	50 19)	120 19)	100

- Poznámky:
- 1) Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí nebo šachet (pokud je rozměr větší, než rozměr příslušného potrubí) nebo ochranné konstrukce a povrchem terénu.
- 2) Do této kategorie patří všechny části přidruženého prostoru, které neslouží provozu nebo stání vozidel. Hodnoty krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku (konstrukci jeho zpevněného povrchu).
- 3) Do této kategorie patří všechny části veřejného prostoru určeného pro provoz a stání vozidel. Hodnoty krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky (konstrukci jejího zpevněného povrchu).
- 4) Všechny části povrchu veřejného prostoru vyhrazené městské zeleni. Území mimo souvislou zástavbu (s nezpevněným povrchem šířky min. 50 cm)
- 7) U rychlostních komunikací nejméně 120 cm.
- 8) Koaxiální kabely
- 9) Při společné pokládce dálkového kabelu a optického kabelu místní sítě včetně jejich uložení do ochranných konstrukcí, zejména chrániček, je hodnota minimálního krytí 50 cm.
- 19) Optické kabely, instalované bezvýkopovou technologií, mají nejmenší dovolené krytí 8 cm.
- 20) V odůvodněných případech i méně. Další informace lze nalézt např. v TPG 702 01 [2] a TPG 702 04 [3]
- 22) Pro vodní toky nejméně 150 cm.
- 23) Uvedené hodnoty jsou pro intravilán/extravilán

Vzorové řezy souběhů a křížení nové SEK

